CMA
181712050
064


项目委托检测报告

项目名称：

委托单位：

检测类别：

报告日期：

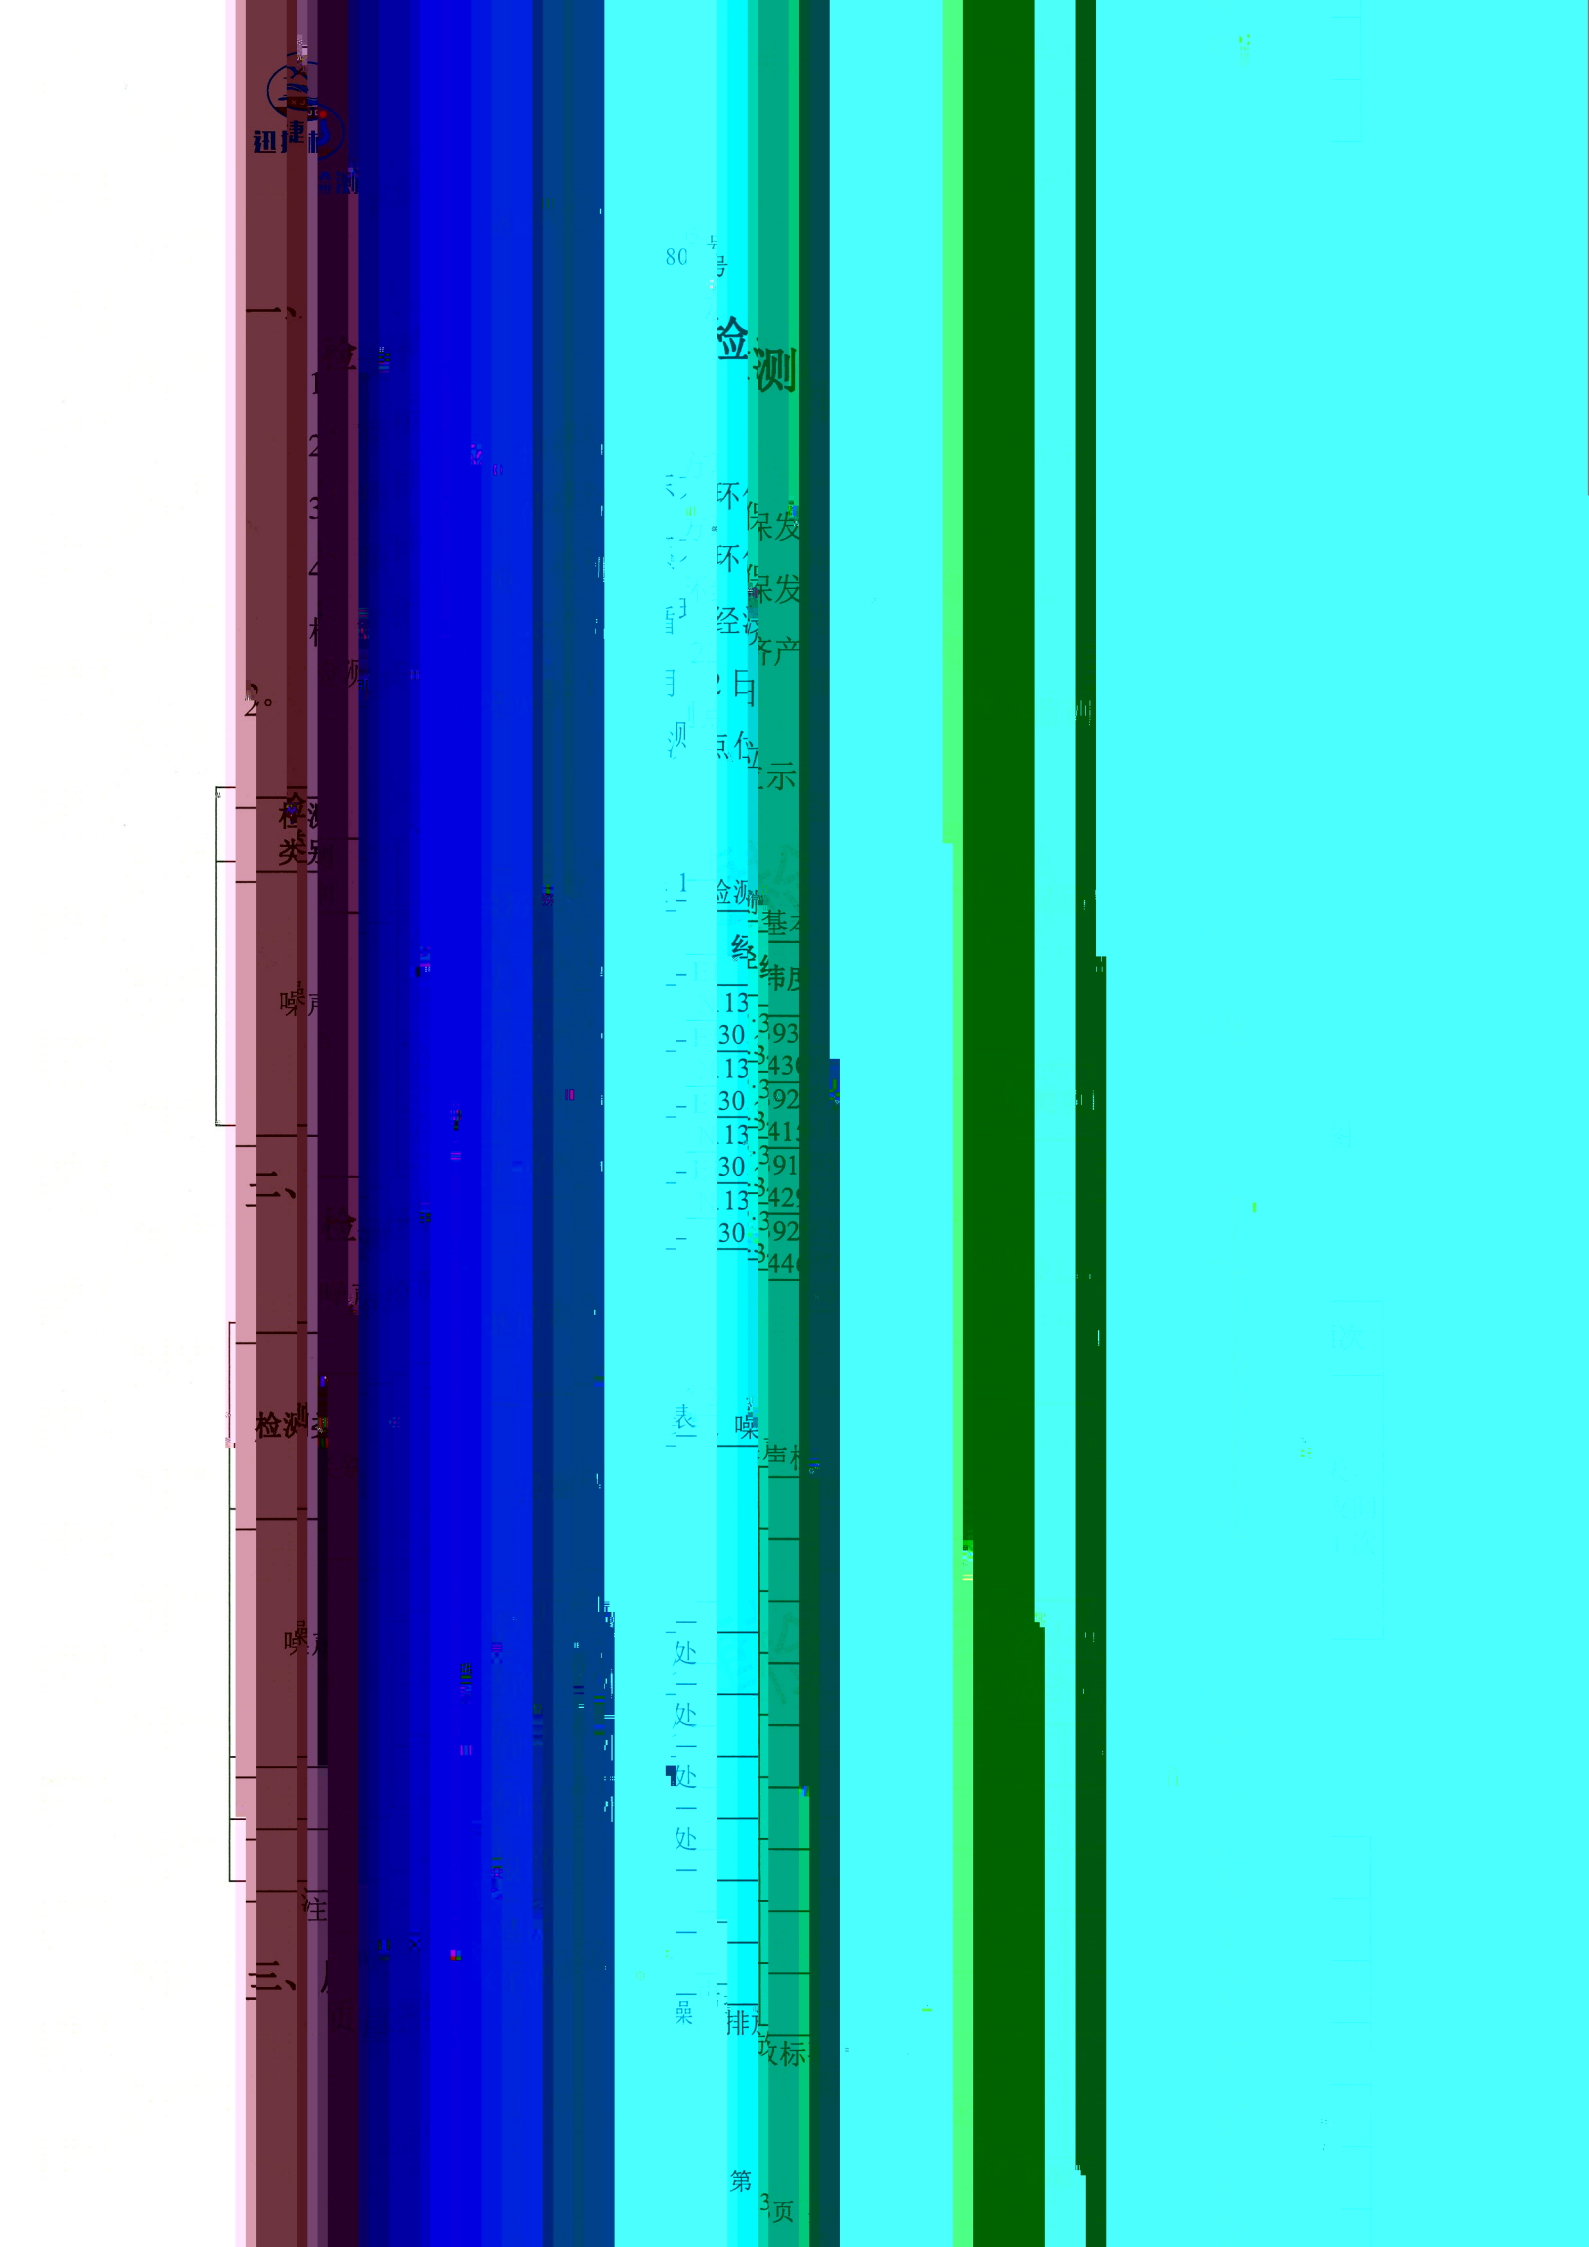

声级计检 见表 3。

表 3 声级计 交准结果

检测时间	校准值	检测后校准值	后校准偏差
2022 .22（昼间）	8dB	93.8dB	dB
2022 .22（夜间）	8dB	93.8dB	dB

四、检测项 方法、主要仪器及检出限

本项目所 检测仪器及检测方法、检出限见表 4。

表 4 检测项目分析方法一览表

检测类别	检测项目	分析方法	检测仪器
噪声	等效连续 A 声级（昼间）	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 型多功能声级计

附图 1 监测点位图

迅捷检测

报告编号：迅捷检

附图 2 现场监测点位图



△1#东厂界内 1m 处 △2

编制：

日期：